


# Контроллер производительности ЕКС 531D1

# Применение

Контроллер используется для регулирования производительности компрессоров и конденсаторов в небольших холодильных системах. К контроллеру может быть подключено необходимое число компрессоров и вентиляторов конденсатора. В контроллере восемь управляющих выходов и существует возможность подключения дополнительных выходов через внешний релейный модуль.

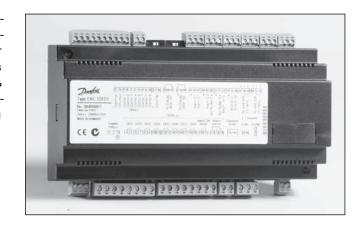

#### Преимущества

- Регулирование по нейтральной зоне
- Много возможных комбинаций для управления компрессорами
- Последовательное или циклическое регулирование
- Возможность оптимизации давления всасывания через систему передачи данных

#### Регулирование

Регулирование основывается на сигналах с одного датчика давления для регулирования компрессора и одного датчика давления для регулирования конденсатора, а также на сигналах с одного датчика температуры воздуха перед конденсатором.


В системах с хладоносителем датчики давления могут быть заменены датчиками температуры.

#### Функции

- Релейные выходы для регулирования производительности компрессоров и конденсаторов
- Аналоговый выход регулирования производительности конденсатора посредством частотного преобразователя
- Входы защиты. Прерванный сигнал показывает, что сработал контур безопасности, и соответствующий контур блокирован
- Цифровые входы для индикации аварийных сигналов
- Цифровые входы для изменения уставки или индикации аварийных сигналов
- Аварийное реле
- Внешнее включение/выключение регулирования
- Возможность передачи данных

#### **Управление**

Все управление осуществляется или посредством системы передачи данных, или посредством дисплея типа ЕКА 162 или ЕКА 165.

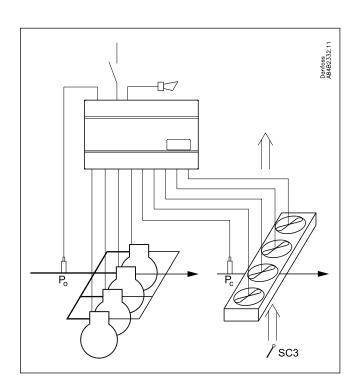




#### Возможные комбинации

У контроллера имеется десять релейных выходов, два из которых зарезервированы для аварий и для функции AKD start/stop.

Изначально первые реле зарезервированы для компрессоров начиная с DO1, DO2 и т.д. Остальные реле до DO8 включительно могут использоваться для контроля вентиляторов. Если требуется больше, можно подключить один или два релейных модуля ЕКС 331Т максимум с восемью дополнительными ступенями. Сигналы для этих модулей берутся с аналогового выхода контроллера. Другим решением является контроль скорости вращения вентиляторов через аналоговый выход и частотный преобразователь.

Если аварийные функции и AKD start/stop не используются, все десять реле могут использоваться для компрессоров и вентиляторов (но максимум восемь для компрессоров и максимум восемь для вентиляторов).

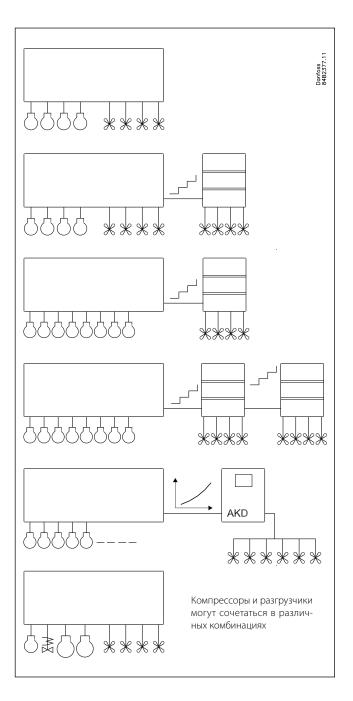



# Принцип работы

# Регулирование производительности компресоров

Включение ступеней производительности производится по сигналам с подсоединенного датчика давления и по уставке давления. По обе стороны от величины уставки находится нейтральная зона, внутри которой производительность не регулируется.


За пределами нейтральной зоны (в заштрихованных областях, названных «+зона» и «—зона») производительность будет регулироваться, если прибор зарегистрирует «уход» давления из нейтральной зоны. Процесс регулирования происходит с заранее заданной задержкой по времени. Однако если давление приближается к нейтральной зоне, контроллер не будет изменять производительность.


Если регулирование происходит за пределами заштрихованных областей (названных «++зона» и «--зона»), изменение производительности будет осуществляться с меньшей задержкой, по сравнению с заштрихованными областями.

Начало этапов регулирования можно определить для последовательного, циклического, бинарного и mix&match режима работы контроллера.

#### Последовательный

Здесь реле включаются в последовательности — первым №1, затем №2 и т.д.

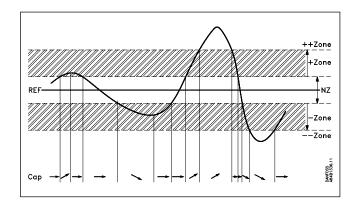


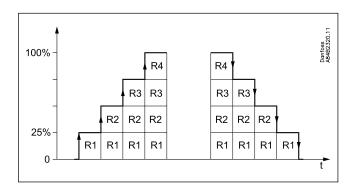




#### Циклический


Режим выравнивания наработки: при каждом включении регулятор сканирует таймер каждого реле, запуская реле с наименьшим временем работы.



Если регулирование производительности осуществляется двумя компрессорами с разгрузкой каждого, может быть использована следующая функция:

- реле 1 и 3 подключены к двигателю компрессора;
- реле 2 и 4 подключены к разгрузочным клапанам;
- реле 1 и 3 работают таким образом, что время работы двух реле выравнивается.

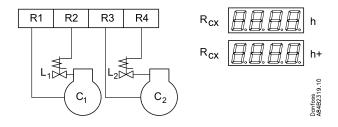

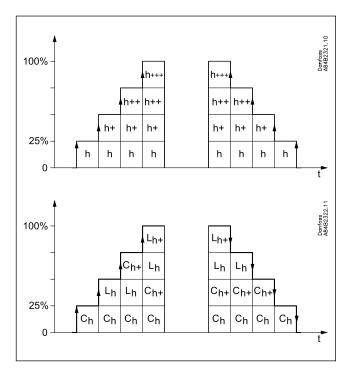



# Конфигурация компрессоров

Параметр с16 определяет конфигурацию компрессоров Параметр с08 определяет режим работы компрессоров

Соединения компрессора								Режим ра- боты			
										_	Установить
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	с016 на	с08 на
1										1	1
1	2									2	1/2
1	2	3								3	1/2
1	2	3	4							4	1/2/3
1	1a <u>₹</u>									5	1
1	1a <u>₹</u>	1b <u>₹</u>								6	1
1	1a ≯	1b <u></u>	1c <u></u>							7	1
1	1a <u></u>	2	2c <u>≹</u>							8	1/2
1	2	3	4	5						9	1/2
1	2	3	4	5	6					10	1/2
1	2	3	4	5	6	7				11	1/2
(1)	2	3	4	5	6	7	8			12	1/2
1	1a <u></u>	1b≵	2	2a <u>₹</u>	2b <u>₹</u>					15	1/2
1	1a <u></u>	1b≵	1c <u></u> ≹	2	2a <u>₹</u>	2b ≹	2c <u></u> ≹			16	1/2
1	1a <u></u>	2	2a <u>₹</u>	3	3a <u>≯</u>					17	1/2
(1)	1a <u></u>	1b <u>₹</u>	2	2a	2b <u>₹</u>	3	3a <u></u> ≹	3b ≹		18	1/2
1	1a <u>₹</u>	2	2a <u>₹</u>	3	3a <u></u> ≹	4	4a <u>₹</u>			19	1/2
(1)	1a <u>₹</u>	2								21	1
1	1a <u>₹</u>	2	3							22	1/2
1	1a <u>₹</u>	2	3	4)						23	1/2
1	1a ≹	1b <u>₹</u>	2	-						24	1
1	1a <u>₹</u>	1b <u>₹</u>	2	3						25	1/2
1	1a ≹	1b <u></u>	2	3	4)					26	1/2
-			тельская к	омбинация	я. См. настр	оойки Міх а	and Match.			0	1

# Шаги производительности

Предполагается, что все ступени производительности идентичны. Исключением являются настройки при C16 = 0.4 и с 21 по 26.

# Режим работы:

Режим работы 1 — последовательная работа.

Режим работы 2 — циклическая работа.

Режим работы 3 — циклическая и бинарная работа, где производительности компрессора, например, следующие: 1 - 9%; 2 - 18%; 3 - 36%; 4 - 36%

Режим в 3 и 4 циклический, в 1, 2 и 3/4 — бинарный. (только для c16=4)

# Сглаживание производительности

Когда с16 равно от 21 до 26, компрессор 1 с разгрузчиком должны иметь такую же производительность, как каждый из последующих компрессоров. Функция разгрузки будет выравнивать скачки производительности, когда последующие компрессоры включаются или выключаются.


Компрессор 1 работает всегда.



# Режим работы конденсаторов

Когда определены реле компрессоров, наступает очередь реле вентиляторов.

Первое свободное реле (DO2—DO8) будет первым реле вентилятора. Если требуется больше реле, чем есть свободных выходов, к аналоговому входу может быть подключен релейный модуль. Это выглядит следующим образом:




Если до четырех вентиляторов подключено к EKC 331T.

Выходной сигнал с EKC 531D1

В ЕКС 331Т диапазон напряжений должен быть установлен в пределах 0—5 В («о10»=6)

В ЕКС 331Т число ступеней должно быть установлено на 4 («o19» = 4) (также в случае, когда подключено меньшее количество вентиляторов).




Если более четырех вентиляторов подключено к ЕКС 331T


Выходной сигнал с EKC 531D1


В первом ЕКС 331T установите 0-5 В («010» = 6)

Во втором ЕКС 331T установите 5-10 B («010» = 7)

В обоих ЕКС число ступеней должно быть установлено на 4 («о19» = 4) (также в случае, когда ко второму ЕКС подключено меньшее количество вентиляторов).



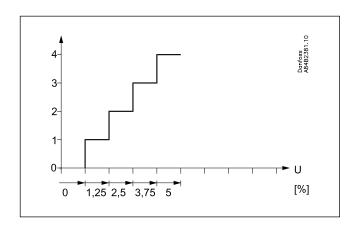

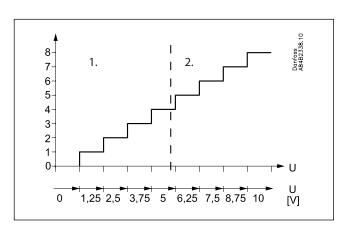




Ротация включения вентиляторов (При «c29» от 11 до 18).


В данном режиме происходит смена очередности запуска вентиляторов после их полной остановки.

При первом пуске сначала запустится вентилятор 1, затем будет включено необходимое число вентиляторов. В следующий раз, после остановки всех вентиляторов, первым будет запущен вентилятор 2 и так далее. Вентилятор 1 будет запущен первым, когда пройдет полный цикл ротации.

Если часть вентиляторов подключена к ЕКС 331, их ротация невозможна. Включение всегда производится последовательно в зависимости от подаваемого напряжения.

Если вся производительность конденсатора должна регулироваться преобразователем частоты, ЕКС 531D1 должен посылать аналоговый сигнал относительно требуемой производительности («c29» = 9). Этот сигнал изменяется от 1 до 10 В. Зависимость производительности и сигнала представлена на графике.

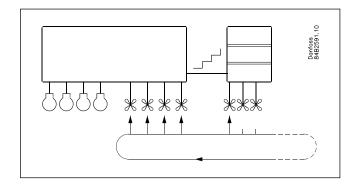

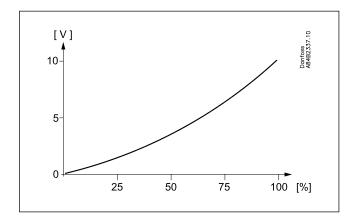



# Алгоритмы работы конденсаторов

#### Уставка Рс

Существует возможность выбора четырех режимов управления давлением конденсации. Рекомендуется применять режимы 1 и 2. Но при нестабильной работе системы может потребоваться работа в режимах 3 или 4.

- 1. PI регулирование. Фиксированная уставка, т.е. постоянное давление конденсации.
- 2. PI регулирование. Плавающая уставка с учетом температуры на улице с переменным давлением конденсации.
- 3. Как «1», но с Р регулированием. В этом случае должно допускаться давление конденсации выше уставки.
- 4. Как «2», но с Р регулированием. В этом случае должно допускаться давление конденсации выше уставки.

Для ограничения изменения уставки в режимах «2» и «4» задаются максимальное (r30) и минимальное (r31) ограничения. Итоговая уставка регулирования (r29) не выйдет за указанные пределы.

В качестве защиты от высокого давления конденсации задается аварийный предел (А30). При приближении давлении конденсации к заданной величине начинается отключение компрессоров.

#### 1. РІ регулирование с фиксированной уставкой


В данном режиме задается уставка давления конденсации (r28).

При необходимости повысить давление конденсации, например, для функции утилизации тепла, задается смещение уставки регулирования (r34).

Функция DI5 должна быть задана как «смещение Pc» (o37=1).

При замыкании входа DI5 уставка давления конденсации увеличивается.

Текущая уставка регулирования (r29) показывает поддерживаемое значение давления конденсации в данный момент.

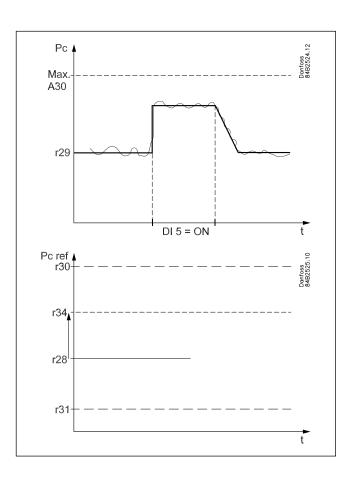



#### 2. РІ регулирование с плавающей уставкой

Уставка учитывает температуру наружного воздуха, измеренную датчиком Sc3. При снижении температуры на улице на 1 градус уставка также снижается на 1 градус. Кроме того, на величину смещения уставки влияет включенная производительность компрессоров.


При необходимости повысить давление конденсации, например, для функции утилизации тепла, задается уставка регулирования (r28).

Функция DI5 должна быть задана как «смещение Pc» (o37=1).

При замыкании входа DI5 уставка давления конденсации принимает значение r28.

Текущая уставка регулирования (r29) показывает поддерживаемое значение давления конденсации в данный момент.

При ошибке датчика температуры наружного воздуха, уставка вернется к величине r28.

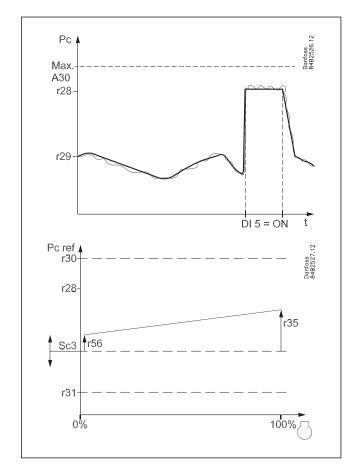


### 3. Р регулирование с фиксированной уставкой

Как «1», но с допущением возрастания отклонения от уставки, поскольку контроллер использует разность между фактическим давлением конденсации и уставкой для определения необходимого числа включенных вентиляторов.

Необходимость включения ступеней определяется на основе Xp и числа вентиляторов. Рекомендуется настраивать Xp равным  $\Delta T$  на конденсаторе, обычно от 10 до 15 К.

Включение и отключение ступеней показано на рисунке. Изменение производительности при управлении скоростью вращения показано пунктирной линией.

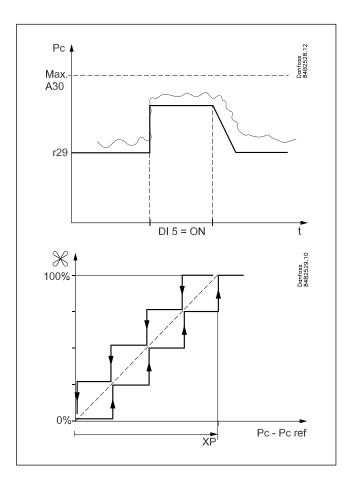




# 4. РІ регулирование с плавающей уставкой

Как «2», но с допущением возрастания отклонения от уставки, поскольку контроллер использует разность между фактическим давлением конденсации и уставкой для определения необходимого числа включенных вентиляторов. Первые «r56 градусов» пропускаются для обеспечения  $\Delta T$  на конденсаторе.

Необходимость включения ступеней определяется на основе Xp и числа вентиляторов. Рекомендуется настраивать Xp равным  $\Delta T$  на конденсаторе, обычно от 10 до 15K.

Включение и отключение ступеней показано на рисунке. Изменение производительности при управлении скоростью вращения показано пунктирной линией.

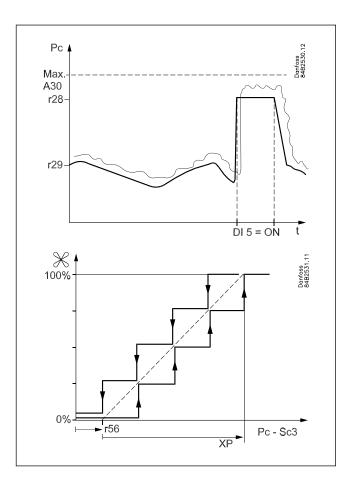

RC.01.P1.50 123



#### Работа

#### Передача данных

При подключении к системе передачи данных контроллер может управляться дистанционно.

Важность аварий определяется настройкой: 1 (Высокая), 2 (Средняя), 3 (Низкая) или 0 (Нет аварии).

### Работа с выносными дисплеями

Параметры работы отображаются на трехразрядных дисплеях. Вы можете настроить единицы отображения температур и давлений. Существует три варианта дисплеев.

#### **EKA 165**

Для настройки контроллера и отображения давления всасывания. При кратковременном нажатии на нижнюю кнопку будет показано давление конденсации. (Если контроллер управляет только конденсатором, дисплей всегда будет показывать Рс).

При нормальной работе светодиоды на дисплее показывают, в какой зоне осуществляется регулирование.

Верхний + второй сверху: ++ Зона

Второй сверху: + Зона Нет светодиодов: Нейтр. зона Второй снизу: — Зона

Нижний и второй снизу: — Зона

Другие светодиоды (под дисплеем) показывают состояние:

- реле компрессоров;
- реле вентиляторов;
- цифровых входов.

#### **EKA 161**

Если необходимо постоянно показывать давление конденсации, можно подключить этот дисплей без кнопок.


#### **EKA 162**

Для настройки контроллера и отображения давления всасывания. При кратковременном нажатии на нижнюю кнопку будет показано давление конденсации.

Как и у ЕКА 165, светодиоды показывают зону регулирования.

#### Кнопки

При изменении настройки верхняя и нижняя кнопки дадут вам большее и меньшее значение, в зависимости от того, какую из них вы нажмёте. Для того, чтобы изменять параметры, вы должны получить доступ к меню. Нажав на верхнюю кнопку в течение нескольких секунд вы попадете в колонку с параметрами кодов. Найдите код параметра который вы хотите изменить и нажмите на среднюю кнопку до тех пор, пока не появится величина параметра. Когда вы изменили величину, сохраните новую величину, снова нажав на среднюю кнопку.







# Настройка в меню

- Нажмите на верхнюю кнопку до тех пор, пока не будет показан параметр r01
- 2. Нажимая на верхнюю или нижнюю кнопку, найдите параметр, который вы хотите изменить
- 3. Нажмите на среднюю кнопку, пока не будет показана величина параметра
- 4. Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку и выберите новую величину
- 5. Снова нажмите на среднюю кнопку для фиксации настройки.



# Таблица настроек EKC 531D

# Последовательность настройки

- 1. Первым настраивается параметр об1. Данный параметр определяет тип конфигурации контроллера. 1 и 3 настройки выполняются в °C, 2 и 4 в барах. 1 и 2 конфигурация компрессоров задается параметром с16, 3 и 4 Mix&Match режим, переключение компрессоров задается параметрами с17—с28. Параметр недоступен через систему передачи данных. Доступные для каждой конфигурации параметры отмечены серой заливкой.
- 2. Быстрый запуск. Для быстрого запуска системы необходимо настроить следующие параметры (параметры кроме r23 и r28 меняются только при остановленном регулировании): r23, r28 и (с08, с09 и c16) или (с17—c28), затем c29, o06, o30, o75, o76, o81 и, наконец, r12.
- 3. После запуска регулирования можно настроить остальные параметры.

Финисия	Код па-	Пара	метр	«061»	равен	Мин.	Макс.	Заводская
Функция	раметра	1	2	3	4	значение	значение	настройка
Обычное состояние экрана								
РО показывается на ЕКА 162/5 ( дисплей с кнопками)	_	°C	Р	°C	Р	°C/6	бар	
РС показывается на ЕКА 161	_	°C	Р	°C	Р	°C/6	бар	
Настройка РО								
Нейтральная зона	r01					0,1°С / 0,1 бар	20°С/5 бар	4°С/0,4 бар
Коррекция сигнала с датчика Р0	r04					−50°С/−5 бар	50°С/5 бар	0,0
Единицы измерения (C-b = °C, F-P = °F)	r05					0	1	0
Вкл/Выкл охлаждения (Main Switch)	r12					OFF	ON	OFF
Смещение уставки РО (см. также r27)	r13					−50°С/−5 бар	50°С/5 бар	0,0
Уставка для Р0	r23					−99°С/−1 бар	30°C/60 бар	0°С/3,5 бар
Показывает общую настройку Р0 (r23+различ. смещения)	r24					°C/6	бар	
Настройка максимальной величины ограничения уставки P0	r25					–99°С/–1 бар	30°C/60 бар	30°С/40 бар
Настройка минимальной величины ограничения уставки Р0	r26					–99°С/–1 бар	30°С/40 бар	−99,9°C/ −1 бар
Смещение P0 (ON = активной настройке «r13»)	r27					OFF	ON	OFF
Настройка Рс								
Уставка для Рс	r28					–25°С/0 бар	75°C/60 бар	35°С/15 бар
Показывает общую настройку Рс (r28+различ. смещения)	r29					°С/бар		
Настройка максимальной величины ограничения уставки Рс	r30					–99,9°С/0 бар	99,9°C/60 бар	55°С/60 бар
Настройка минимальной величины ограничения уставки Рс	r31					–99,9°С/0 бар	99,9°C/60 бар	–99,9°С/0 бар
Коррекция сигнала с датчика Рс	r32					–50°С/–5 бар	50°С/5 бар	0
Изменение настройки Рс. 1 и 2 — PI-регулирование: 1 — фиксированная настройка, используется «r28»; 2 — изменяемая настройка, в настройку включена окружающая температура (Sc3); 3 — как 1, но с P-регулированием (Xp — диап. проп.); 4 — как 2, но с P-регулированием (Xp — диап. проп.)	r33					1	4	1
Смещение уставки сигналом с входа DI	r34					–50°С/–5 бар	50°С/5 бар	0
Разность температур на конденсаторе при максимальной нагрузке (dim tm K)	r35					3	50	10
Разность температур на конденсаторе при максимальной нагрузке (min tm K)	r56					3	50	8
Давление всасывания РО	r57						°С/бар	
Темп. на датчике управления компрессорами	r58						°C	
Производительность компрессоров								
Мин. время включённого состояния реле	c01					0 мин.	30 мин	0
Мин. период времени между включениями одного и того же реле	c07					0 мин.	60 мин	4
Определение режима регулирования:  1 — последовательный (шаговый режим/FILO);  2 — циклический (шаговый режим/FIFO);  3 — бинарный и циклический	c08					1	3	1

RC.01.P1.50 125



<b>A</b>	Код па-	Пара	метр «	об1» р	равен	Мин.	Макс.	Заводская
Функция	раметра	1	2	3	4	значение	значение	настройка
Реле клапанов разгрузки могут быть настроены на: 0 — включение, когда требуется большая производительность; 1 — выключение, когда требуется	c09					0	1	0
большая производительность								
Ширина +зоны	c10					0,1 К/0,1 бар	20 K/2,0 бар	4 K/0,4 бар
Задержка переключения для +зоны	c11					0,1 мин.	60 мин.	4
Задержка переключения для ++зоны	c12					0,1 мин.	20 мин.	2
Ширина –зоны	c13					0,1 K/0,1 бар	20 К/2,0 бар	4 К/0,3 бар
Задержка переключения для –зоны	c14					0,1 мин.	60 мин.	1
Задержка переключения для — зоны	c15					0,02 мин.	20 мин.	0,5
Определение конфигурации компрессоров	c16					1	26	0
Параметры c17—c28 определяют последователь- ность переключения ступеней в режиме Mix and Match (M&M)								
Ступень 1 (операция М&М)	c17					0	15	0
Ступень 2 (операция М&М)	c18					0	15	0
Ступень 3 (операция М&М)	c19					0	15	0
Ступень 4 (операция М&М)	c20					0	15	0
Ступень 5 (операция М&М)	c21					0	15	0
Ступень 6 (операция М&М)	c22					0	15	0
Ступень 7 (операция М&М)	c23					0	15	0
Ступень 8 (операция М&М)	c24					0	15	0
Ступень 9 (операция М&М)	c25					0	15	0
Ступень 10 (операция М&М)	c26					0	15	0
Ступень 11 (операция М&М)	c27					0	15	0
Ступень 12 (операция М&М) Определение вентиляторных соединений и коли-	c28					0 0/OFF	15 18	0
чества вентиляторов: 1—8 — общее количество вентиляторов или шагов напряжения на аналоговом выходе; последовательное включение вентиляторов; 9 — только через аналоговый выход и преобразователь частоты; 10 — не используется; 11—18 — общее количество вентиляторов или шагов напряжения на аналоговом выходе; ротация включения вентиляторов								
Включенная производительность компрессоров при ручном управлении (см. «c32»)	c31					0%	100%	0%
Ручное управление производительностью компрес- соров (при ON будет включено значение «c31»)	c32					OFF	ON	OFF
Диапазон пропорциональности Xp (P= 100/Xp) для регулирования конденсатора	n04					0,2 К/0,2 бар	40 К/10 бар	10 К/3 бар
I: Время интегрирования Tn для регулирования конденсатора	n05					30 c	600 c	150 c
Включенная производительность вентиляторов при ручном управлении (см. «n53»)						0%	100%	0
Ручное управление производительностью вентилятора конденсатора (при ON будет включено значение «n52»)	n53					OFF	ON	OFF
Стартовая скорость. Напряжение на аналоговом выходе будет равно 0 пока не потребуется значение большее, чем установленное в данном параметре	n54					0%	75%	20%
Минимальная скорость. Напряжение с аналогового выхода будет снято, когда потребуется значение меньшее, чем установленное в данном параметре	n55					0%	50%	10%
Аварийная сигнализация								
Задержка аварийного сигнала для датчика «помещение»	A03					0 мин.	90 мин.	30
Нижний аварийный предел и ограничение по безопасности для P0	A11					–99°С/–1 бар	30°С/40 бар	–40°С/0,5 бар



<b>A</b>	Код па-	Параметр «о61» р			равен	Мин.	Макс.	Заводская
Функция	раметра	1	2	3	4	значение	значение	настройка
Задержка времени для аварийного сигнала по DI 1	A27					0		
Задержка времени для аварийного сигнала по DI 2	A28					0 мин. (–1=OFF)	999 мин.	OFF
Задержка времени для аварийного сигнала по DI 3	A29					( 1–011)		
Верхний аварийный предел и ограничение по безопасности для Рс	A30					−10°С/0 бар	99°C/60 бар	60°C/60 бар
Верхний аварийный предел для датчика Saux1 «по- мещение»	A32					1°C (0=OFF)	150°C	OFF
Задержка для аварии по РО	A44					0 мин.	000	OFF
Задержка для аварии по Рс	A45					(-1=OFF)	999 мин.	OFF
Разное	1						<u> </u>	
Адрес контроллера	o03*					1	990	
Переключатель вкл/выкл (сервисное сообщение)	o04*					_	_	
Код доступа	005					off (-1)	100	
Тип использованного датчика для Sc3, Sc4 и «поме-	006					0	7 (1)	0
щение»  0 — РТ1000; 1 — РТС1000; 2 — РТ1000 датчики температуры и на Р0; 3 — РТС1000 датчики температуры и на Р0; 4 — РТ1000 датчики температуры и на Рс; 5 — РТС1000 датчики температуры и на Рс; 6 — РТ1000 датчики температуры, на Р0 и на Рс; 7 — РТС1000 датчики температуры и на Р0. Если на Р0 и Рс установлены датчики температур, не требуются следующие установки: 020, 21, 47 и 48								
Частота установленного напряжения питания	o12					50 Гц	60 Гц	0
Ручное управление выходами: 0 — отсутствие ручного управления; 1—10 — включит реле №1, №2 и т.д.; 11—18 — дает сигнал напряжения на аналоговом выходе (11 дает сигнал 1,25 В, 12 дает 2,5 В и т.д. с увеличением на 1,25 В)	o18					0	18	0
Рабочий диапазон датчика давления P0 — мин. значение	o20					–1 бар	0 бар	-1
Рабочий диапазон датчика давления P0 — макс. значение	o21					1 бар	60 бар	12
Использование входа DI 4 0 — не используется; 1 — смещение P0; 2 — аварийная функция, аварийный сигнал=«А31»	o22					0	2	0
Часы наработки реле 1 (значение умножить на 1000)	o23					0 ч	99,9 ч	0
Часы наработки реле 2 (значение умножить на 1000)	o24					0 ч	99,9 ч	0
Часы наработки реле 3 (значение умножить на 1000)	o25					0 ч	99,9 ч	0
Часы наработки реле 4 (значение умножить на 1000)	o26					0 ч	99,9 ч	0
Выбор типа хладагента:  1 — R12; 2 — R22; 3 — R134a; 4 — R502;  5 — R717 (аммиак); 6 — R13; 7 — R13b1; 8 — R23;  9 — R500; 10 — R503; 11 — R114; 12 — R142b;  13 — User define; 14 — R32; 15 — R227; 16 — R401A;  17 — R507; 18 — R402A; 19 — R404A; 20 — R407C;  21 — R407A; 22 — R407B; 23 — R410A; 24 — R170;  25 — R290; 26 — R600; 27 — R600a; 28 — R744;  29 — R1270; 30 — R417A; 31 — R422A	o30					0	31	0
Использование входа DI 5 $0$ — не используется; $1$ — смещение Pc; $2$ — аварийная функция, аварийный сигнал=«A32»	o37					0	2	0
Минимальная величина рабочего диапазона датчи- ка давления Рс	o47					–1 бар	0 бар	-1
Максимальная величина рабочего диапазона датчи- ка давления Рс	o48					1 бар	60 бар	34
Считывание температуры с датчика «помещение»	o49						0°C	
Часы наработки реле 5 (значение умножить на 1000)	o50					0 ч	99,9 ч	
Часы наработки реле 6 (значение умножить на 1000)	o51					0 ч	99,9 ч	
Часы наработки реле 7 (значение умножить на 1000)	o52					0 ч	99,9 ч	
Часы наработки реле 8 (значение умножить на 1000)	053					0 ч	99,9 ч	

RC.01.P1.50 127



Функция	Код па-	Пара	метр «	«061» p	оавен	Мин.	Макс.	Заводская
Функция	раметра	1	2	3	4	значение	значение	настройка
Выбор применения 1 — температурный сигнал и конфигурация по «c16»; 2 — сигнал давления и конфигурация по «c16»; 3 — температурный сигнал и режим Mix&Match 4 — сигнал давления и режим Mix&Match	o61					1	4	1
Функции выхода DO9 0 — пуск/остановка управления скоростью вентиляторов; 1 — сигнал Inject On на контроллеры испарителей; 2 — бустерная функция; 3 — управление вентилятором конденсатора	o75					0	3	0
Функции выхода DO10 0 — аварийное реле; 1 — управление вентилятором конденсатора	o76					0	1	0
Аварийный сигнал на входе DI1: 0 — не используется; 1 — авария вентиляторов (А34); 2 — авария DI1 (А28)	o78					0	2	0
Выбор датчика для управления компрессорами, если настройка проводится по температуре:  0 — датчик давления АКS 32R на P0;  1 — датчик температуры Saux;  2 — датчик температуры S4	o81					0	3	0
Тип дисплея <i>OFF</i> — EKA 162; ON — EKA 165	o82					OFF	ON	OFF
Сервис								
Статус входа DI1	u10							
Статус входа DI2	u37							
Температура датчика Sc3	u44						°C	
Температура датчика Sc4	u45						°C	
Статус входа DI3	u87							
Статус входа DI4	u88							
Статус входа DI5	u89							

 $<sup>^*</sup>$ ) Эта настройка работает только когда установлен модуль передачи данных.


# Контроллер может выдавать следующие сообщения:

Cool	бщения об ошибке
E1	Неисправность в контроллере
E2	Регулирование за пределами диапазона, или сигнал управления недостаточный
Agar	рийные сообщения
A2	Низкое РО
A11	Хладагент не выбран
A17	Высокое Рс
A19	Аварийный сигнал с компрессора 1. Клемма 29 разом- кнута
A20	Аварийный сигнал с компрессора 2. Клемма 30 разом- кнута
A21	Аварийный сигнал с компрессора 3. Клемма 31 разом- кнута
A22	Аварийный сигнал с компрессора 4. Клемма 32 разом- кнута
A23	Аварийный сигнал с компрессора 5. Клемма 33 разом- кнута
A24	Аварийный сигнал с компрессора 6. Клемма 34 разом- кнута
A25	Аварийный сигнал с компрессора 7. Клемма 35 разом- кнута

Авар	рийные сообщения
A26	Аварийный сигнал с компрессора 8. Клемма 36 разом- кнута
A27	Аварийный сигнал по температуре помещения (housing temp.)
A28	Аварийный сигнал DI 1. Разомкнута клемма 46
A29	Аварийный сигнал DI 2. Разомкнута клемма 47
A30	Аварийный сигнал DI 3. Разомкнута клемма 49
A31	Аварийный сигнал DI 4. Разомкнута клемма 50
A32	Аварийный сигнал DI 5. Разомкнута клемма 52
A34	Авария вентиляторов
A45	Регулирование остановлено
Cool	ощения о статусе
S2	Ждет «c01»
S5	Ждет «с07»
S8	Ждет «c11» или «c12»
S9	Ждет «с14» или «с15»
S10	Регулирование остановлено внутренней или внешней функцией start/stop
S25	Ручное управление выходом
S34	Аварийное отключение. Превышен параметр А30



# Соединения

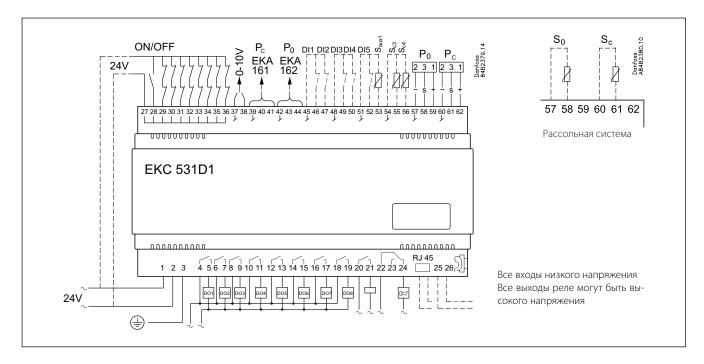


#### Необходимые соединения

- 1—2 Подача напряжения питания 24 В перем. тока
- 4—19 Релейные выходы для компрессоров, разгрузчиков или вентиляторов конденсаторов
- 22—24 Аварийное реле\*. Замыкает клеммы 22 и 24 в аварийных ситуациях и при выходе из строя контроллера.
- 27—28 Сигнал 24 В включения/выключения регулирования
- 27—29 24 В с контура безопасности компрессора 1
- 27—30 24 В с контура безопасности компрессора 2
- 27—31 24 В с контура безопасности компрессора 3
- 27—32 24 В с контура безопасности компрессора 4
- 27—33 24 В с контура безопасности компрессора 5
- 27—34 24 В с контура безопасности компрессора 6
- 27—35 24 В с контура безопасности компрессора 7
- 27—36 24 В с контура безопасности компрессора 8
- 57—59 Давление всасывания. Сигнал напряжения c AKS 32R\*\*
- 60—62 Давление конденсации. Сигнал напряжения c AKS 32R\*\*

#### Разгрузчик

Если выход используется для разгрузчика, никаких подключений не требуется



- \*) Реле DO9 и DO10 в особых случаях могут быть перенастроены таким образом, что могут использоваться как реле вентилятора.
- \*\*) В рассольных системах вместо измерений давления датчиком AKS 32R могут использоваться измерения температуры с контактов 57—58 и 60—61. См. также о06

#### Дополнительные соединения

- 20—21 AKD start/stop\*. Реле замыкается, когда должен быть включен преобразователь частоты
- 37—38 Сигнал напряжения для внешнего регулирование конденсатора
- 39—41 Подключением внешнего дисплея типа ЕКА 161 для отображения Рс
- 42—44 Подключение внешнего дисплея типа ЕКА 161 для отображения РО или ЕКА 162/5 для управления и показа РО
- 45—46 Цифровой вход для аварийного сигнала
- 45—47 Цифровой вход для аварийного сигнала
- 48—49 Цифровой вход для аварийного сигнала
- 48—50 Цифровой вход для смещения настройки давления всасывания или для аварийного сигнала
- 51—52 Цифровой вход для смещения настройки давления конденсатора или для аварийного сигнала
- 51—53 Температура помещения. Сигнал датчика с AKS 11, AKS 12 или EKS 111
- 54—55 Наружная температура (SC3). Сигнал датчика с AKS 11, AKS 12 или EKS 111
- 54—56 Температура воздуха на выходе конденсатора. Сигнал датчика с AKS 11, AKS 12 или EKS 111

#### Передача данных

25—26 Работает, только если смонтирован модуль передачи данных.

Важно, чтобы кабель передачи данных был установлен правильно.



# Технические характеристики

Напряжение питания	24 B ±15	% пост. ток, 50—60 Гц, 5 В-А				
Входной сиг- нал	2 датчика давления AKS 32R (датчики температуры в рассольных системах)					
	3 входа температурного датчика для Ом/0°С или РТС 1000 Ом/25°С					
Цифровые входы с контактов	1 для вкл/выкл регулирования 8 для мониторинга контуров безопасности 3 для аварийной функции 2 для аварийной функции или для смещения настроек					
Выход реле для регули- рования про- изводитель- ности	8 SPST	AC-1: 3 A (омич.) AC-15: 2 A (индукт.)				
AKD start/stop	1 SPST					
Аварийное реле	1 SPDT	AC-1:6 A (омич) AC-15:3 A (индукт)				
Выход напря- жения	0—10 B	пост. тока				
Выходы дисп-	EKA 161	Дисплей Рс				
лея	EKA 162 EKA 165	Дисплей настройки и Р0				
Передача данных	Возможн	ность подключения сетевой карты				
Окружающая среда	От –40 д Отн. вла:	во время работы. о 70°С во время транспортировки. жность 20—80%, без конденсата. тимы удары, вибрации				
Корпус	IP 20					
Bec	0,4 кг					
Монтаж	На DIN рейку или на стену					
Выводы	макс. 2,5 мм², многожильные					
Разрешения	EU Low Voltage Directive and EMC demands re CE-marking Complied with. LVD-tested acc. to EN 60730-1 and EN 60730-2- 9. EMC-tested acc. to EN 50081-1 and EN 50081-2					

# Советы по установке

Случайное повреждение, некачественный монтаж или неблагоприятные условия работы оборудования могут стать причиной неисправностей системы управления и, в конечном счете, привести к поломке оборудования.

Для предотвращения этого в нашей продукции предусмотрены все возможные меры защиты. Однако они не могут снять все проблемы, например, вызванные неправильной установкой оборудования. Электронные системы управления не могут заменить нормальную, хорошую инженерную практику.

Danfoss не несет ответственности за любые повреждения товаров или компонентов установки в результате вышеуказанных причин. Устанавливающий оборудование обязан тщательно проверить монтаж и установку устройств безопасности.

Особенно ответственно следует отнестись к необходимости подачи сигнала на контроллер в случае остановки компрессора, а также к наличию отделителей жидкости перед компрессорами.

# Оформление заказа

Тип	Функция	№ кода
EKC 531D1	Контроллер производительности	084B8007
EKA 161	Дисплей	084B7019
EKA 162	Дисплей с кнопками управления	084B7062
	Дисплей с кнопками управления	084B8573
EKA 165	и светодиодами статуса входов и вы-	
	ходов	
	Кабель для блока дисплея, 2 м, 1 шт.	084B7179
	Кабель для блока дисплея, 6 м, 1 шт.	084B7299
EKA 173	Модуль передачи данных, FTT 10	084B7092
EKA 175	Модуль передачи данных, RS 485	084B7093

